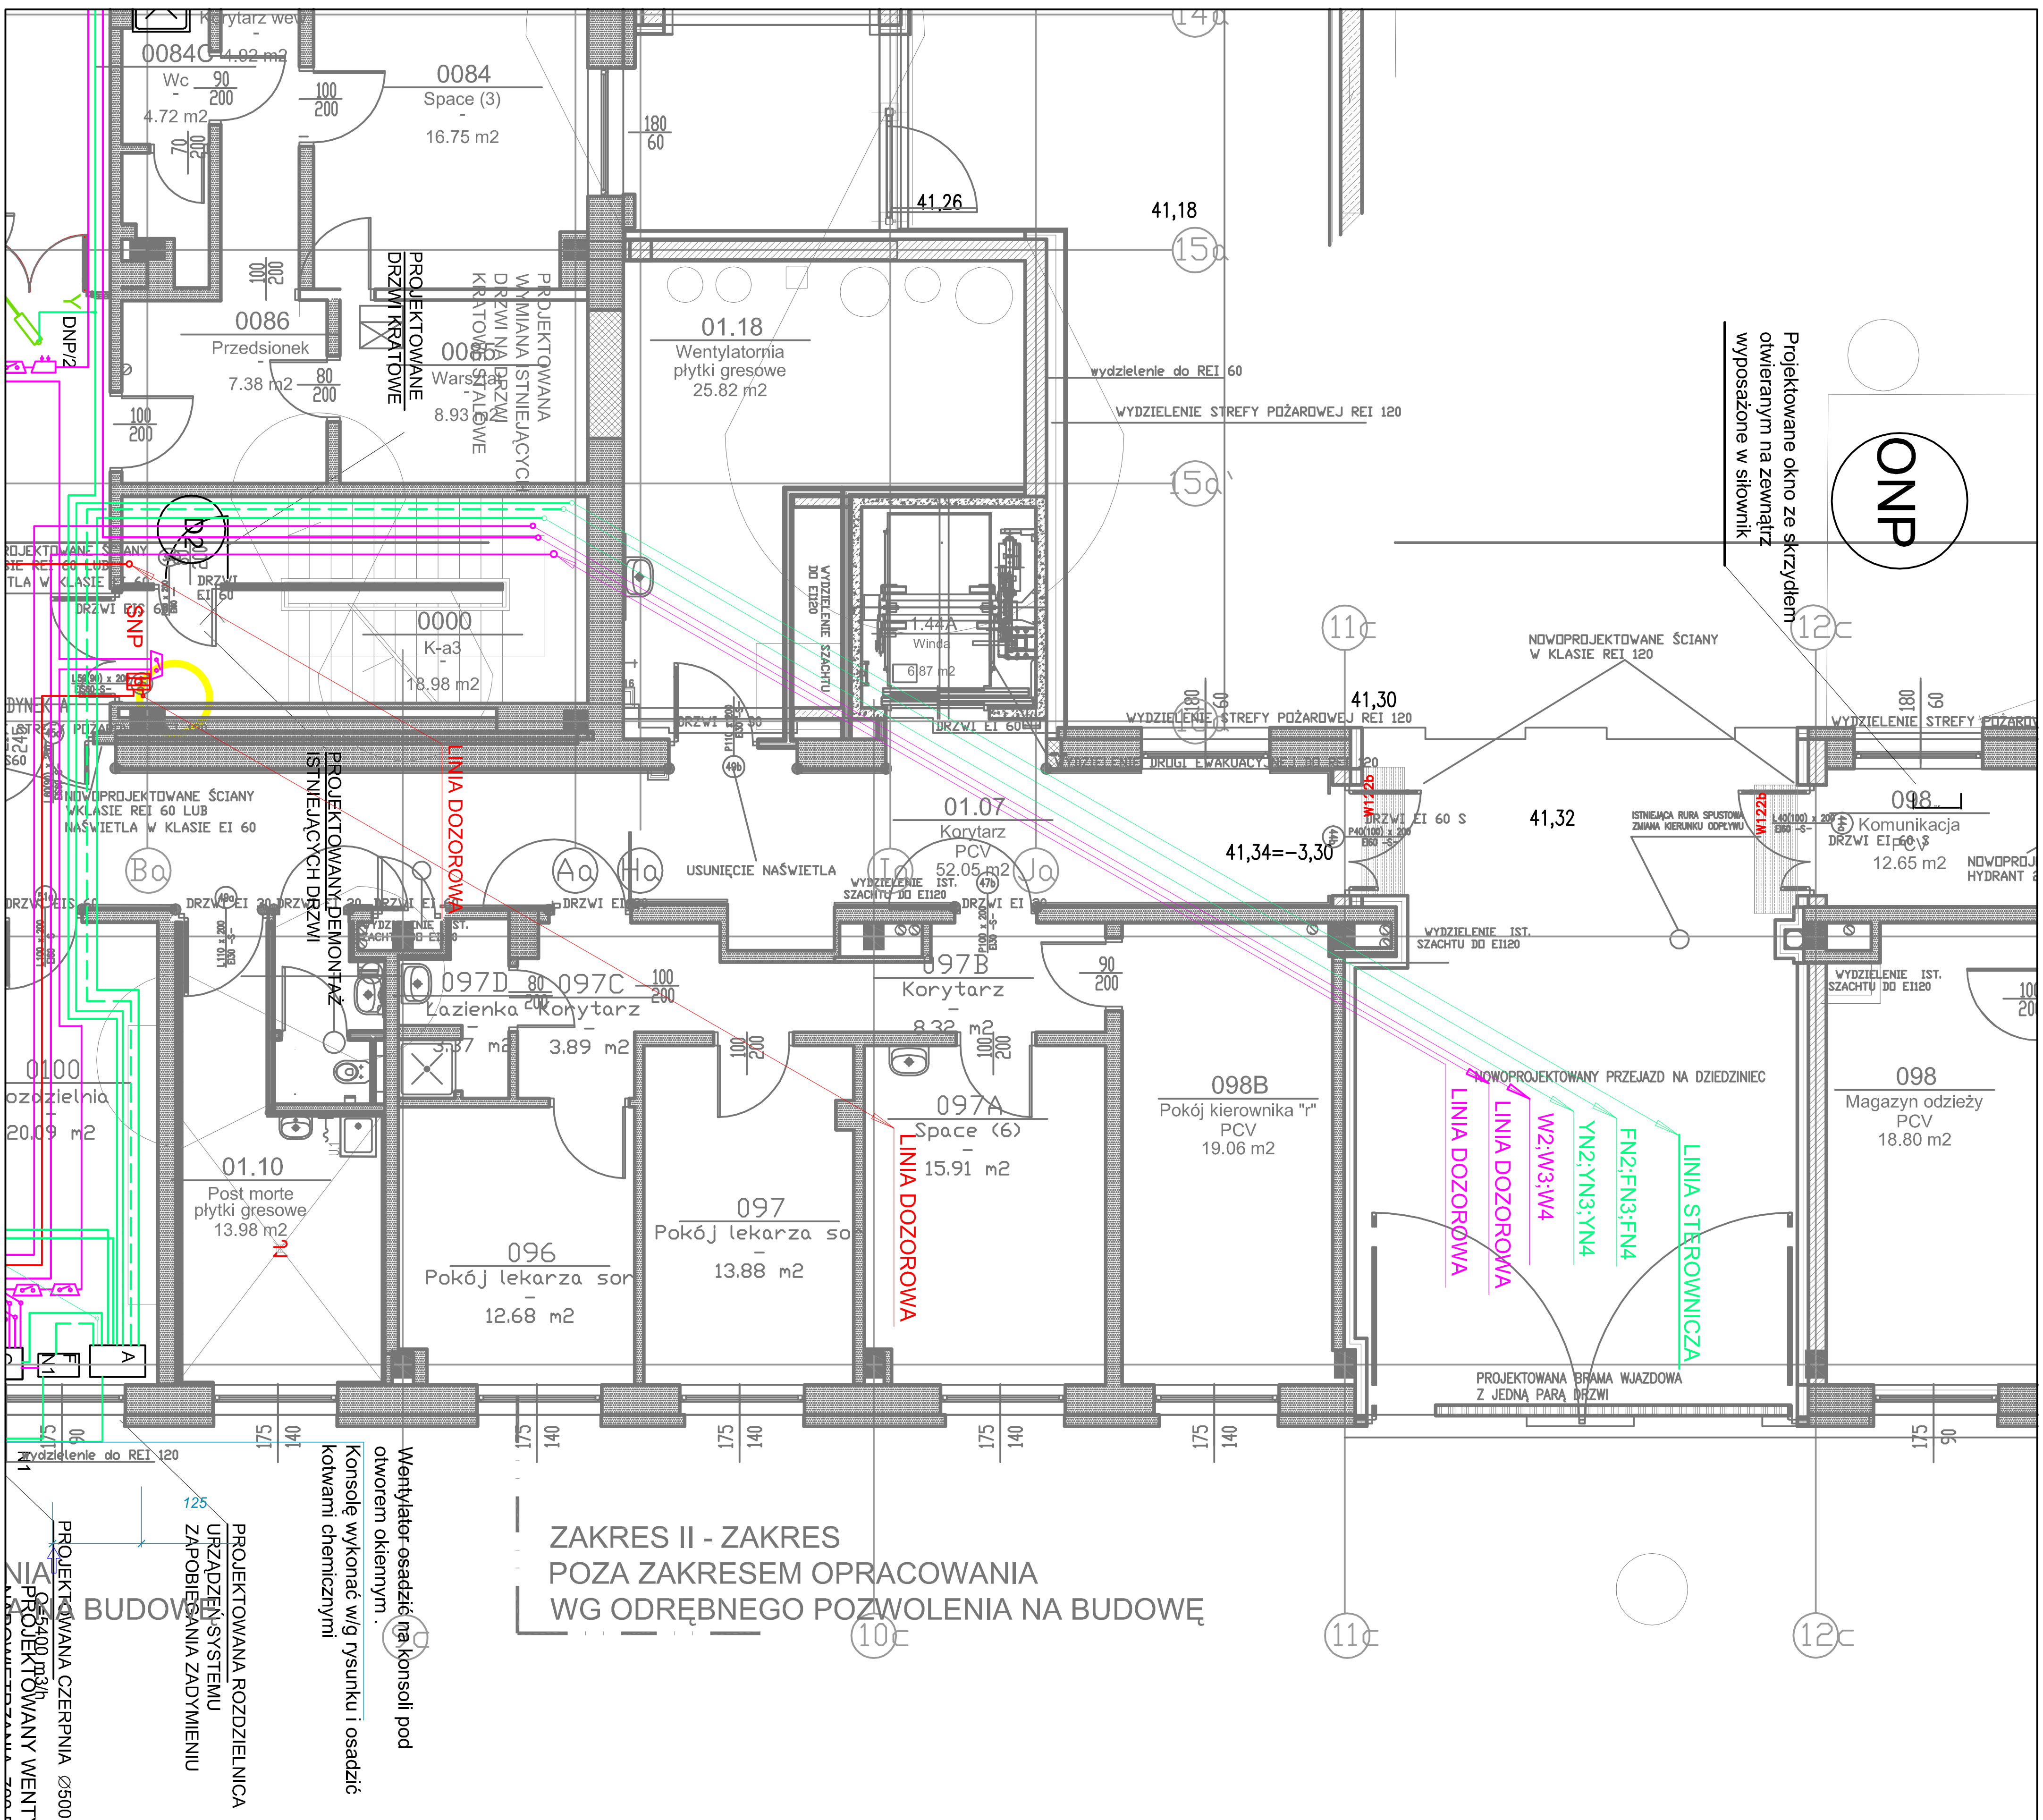

LEGENDA

Y1/1 — Siłownik wrzecionowy 500 N

Linia zasilania

Linia dozorowa

Linia dozorowa

CSP - CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

- OPTYCZNA CZUJKA DYMU

- RĘCZNY PRZYCISK SYGNAL.

-Linie dozorowe prowadzić przewodem opisanym na schemacie

Linie zasilające prowadzić przewodem opisanym na schemacie EI90

Element sterujący przeciwpożarowym urządzeniem zabezpieczającym

Element wejścia/wyjścia

wielowejściowy element kontrolny

- KANAŁOWA CZUJKA DYMU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA ELEMENTU		EI 80 S D1		D2	
SCHEMAT				PROFIL ZAMKNIĘTY 80X80; STAL FI 16; PŁASKOWNIK 50X8; 24; 44	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W MM	So				
	Ho				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY W MM	Sz	1000		900	
	Hz	1600		2000	
OTWIERANIE		L	P	L	P
ILOŚĆ			1	1	
UWAGI		PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY WYKONANYCH OTWORÓW.			

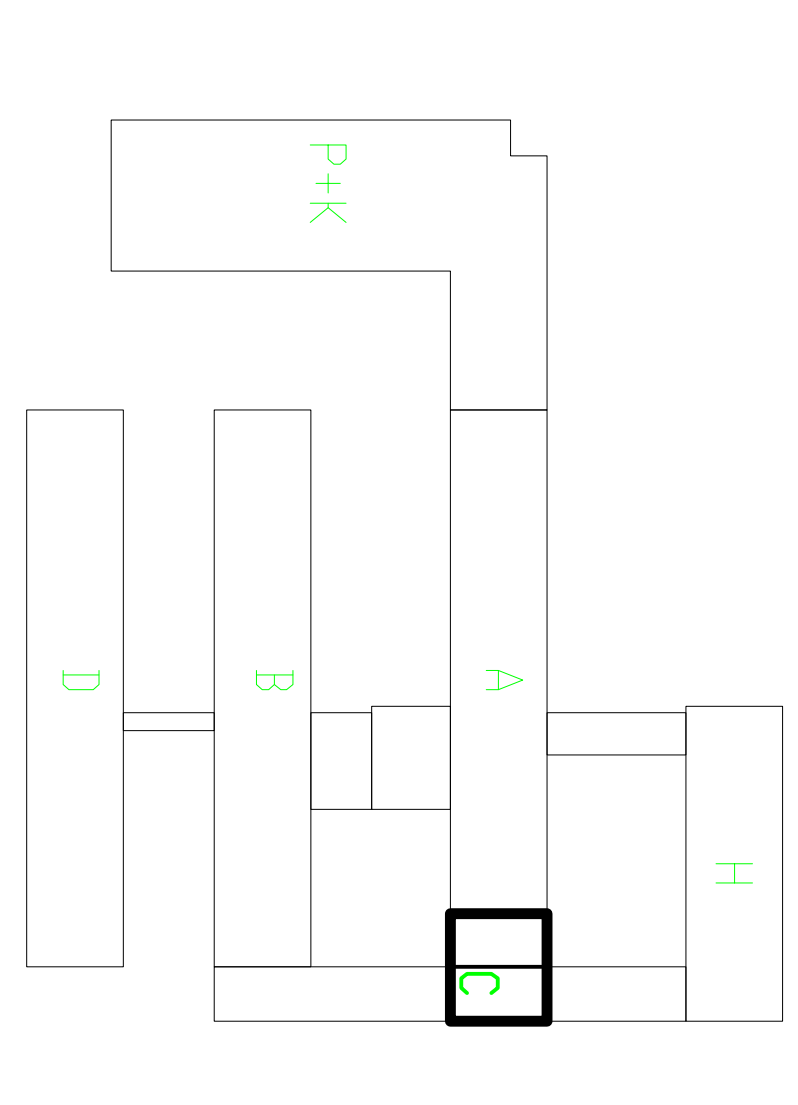

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ K-A3 BUDYNKU A SZPITALA 82-300 ELBLĄG, UL. KRÓLEWIECKA 146 NR EWID.DZIAŁKI: OBRĘB: Obręb:

INWESTOR: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146

OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:		NR RYSUNKU:	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Adam MACIEJEWSKI	NR UPRAWNIEŃ: KPOKK IA 04/2003	DATA I PODPIS: 15-04-2016
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Bartosz KAMIŃSKI	NR UPRAWNIEŃ: KPOKK IA 02/2003	DATA I PODPIS: 15-04-2016
NAZWA RYSUNKU:	Rzut niskiego parteru	SKALA: 1:100	Nr: 1.2