Wentylator osadzić na konsoli pod otworem okiennym wraz z przepustnicą. Z przepustnicy wyprowadzić poprzez istniejący otwór zdemontownego lewego skrzydła okna prostkę 600x600 z kratką nawiewną z kierownicą

Konsolę wykonać w/g rysunku i osadzić kotwami chemicznymi

Istniejące okno - po zdemontowaniu lewego skrzydła - w otworze zabudować projektowaną przepustnicę

PROJEKTOWANY WENTYLATOR NAPOWIETRZANIA 600 Pa

Q=5400 m3/h

LINIA STEROWNICZA

FN4

YN3;YN4

W3;W4

LINIA DOZOROWA

LINIA DOZOROWA

LINIA DOZOROWA

Wykonać otwór w ścianie o wym. 120 cm szer i 180 cm wys, osadzić okno aluminiowe 100x173 w świetle ościeżnicy, otwierane na zew. U=0,9 ; EI 60

LINIA DOZOROWA

LINIA STEROWNICZA

Q=2,31 m3/s

A-VA=0,88 m2

Projektowane okno ze skrzydłem otwieranym na zewnątrz wyposażone w siłownik

Y1/O2

FN2;FN3;FN4

YN2;YN3;YN4

LINIA DOZOROWA

LINIA DOZOROWA

W2;W3;W4

2 LINIA DOZOROWA

LINIA DOZOROWA

POKÓJ 247 2 ŁÓŻKOWY 20,30

POKÓJ 248 2 ŁÓŻKOWY 19,80

POKÓJ 251 1 ŁÓŻKOWY 13,80

POKÓJ 250 2 ŁÓŻKOWY 14,40

GABINET BADAŃ 249 14,50

251A ŁAZIENKA 3,20

250A NATRYSK 2,50

249A WC 2,60

BLOK A

MASZYNOWNIA

15 16 A B C D

PRZEKRÓJ PIONOWY PRZEZ NADPROŻE

1 : 5

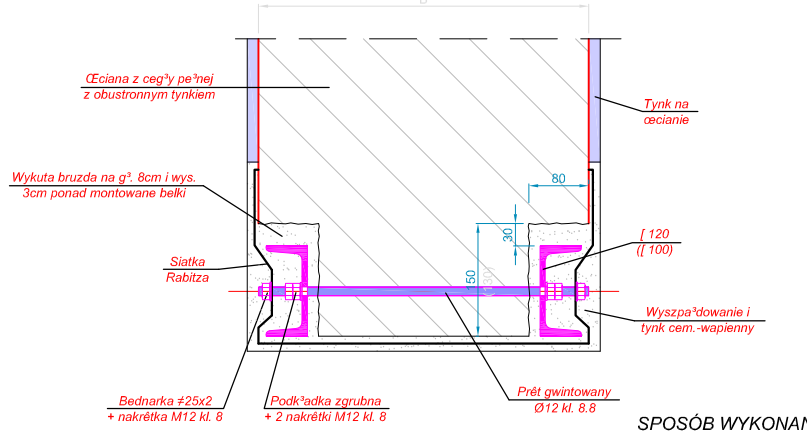

SPOSÓB WYKONANIA NADPRO¯Y STALOWYCH

LEGENDA

Y1/1 — Siłownik wrzecionowy 500 N

Linia zasilania

Linia dozorowa

Linia dozorowa

CSP - CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

- OPTYCZNA CZUJKA DYMU

- RĘCZNY PRZYCISK SYGNAL.

-Linie dozorowe prowadzić przewodem opisanym na schemacie

Linie zasilające prowadzić przewodem opisanym na schemacie EI90

Element sterujący przeciwpożarowym urządzeniem zabezpieczającym

Element wejścia/wyjścia

wielowejściowy element kontrolny

- KANAŁOWA CZUJKA DYMU

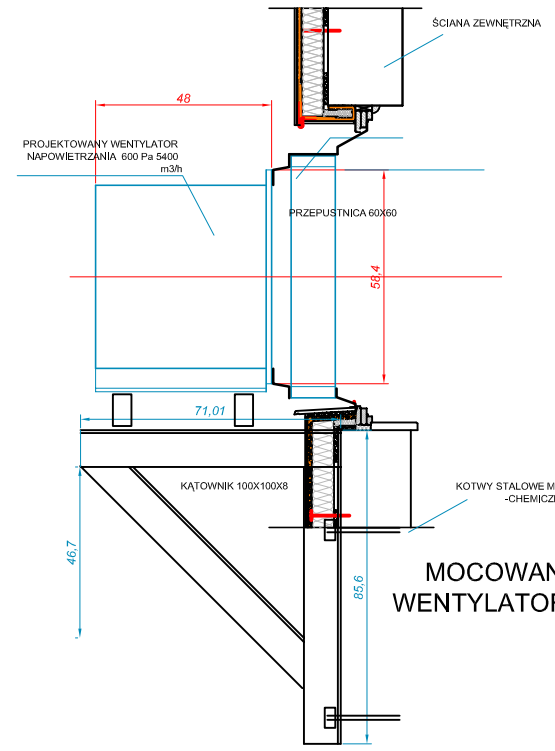

MOCOWANIE WENTYLATORA

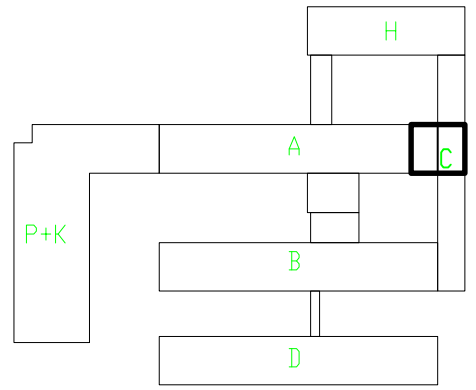

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	KELVIN — PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ K-A3 BUDYNKU A SZPITALA 82-300 ELBLĄG, UL. KRÓLEWIECKA 146 NR EWID.DZIAŁKI: OBRĘB: Obręb:
INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146
OPRACOWANIE:	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTURA
RYSUNEK:	NR RYSUNKU: SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Adam MACIEJEWSKI — NR UPRAWNIEŃ: KPOKK IA 04/2003 — DATA I PODPIS: 15-04-2016
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Bartosz KAMIŃSKI — NR UPRAWNIEŃ: KPOKK IA 02/2003 — DATA I PODPIS: 15-04-2016
NAZWA RYSUNKU:	Rzut 2 piętra — SKALA: 1:100 — Nr: 1.5