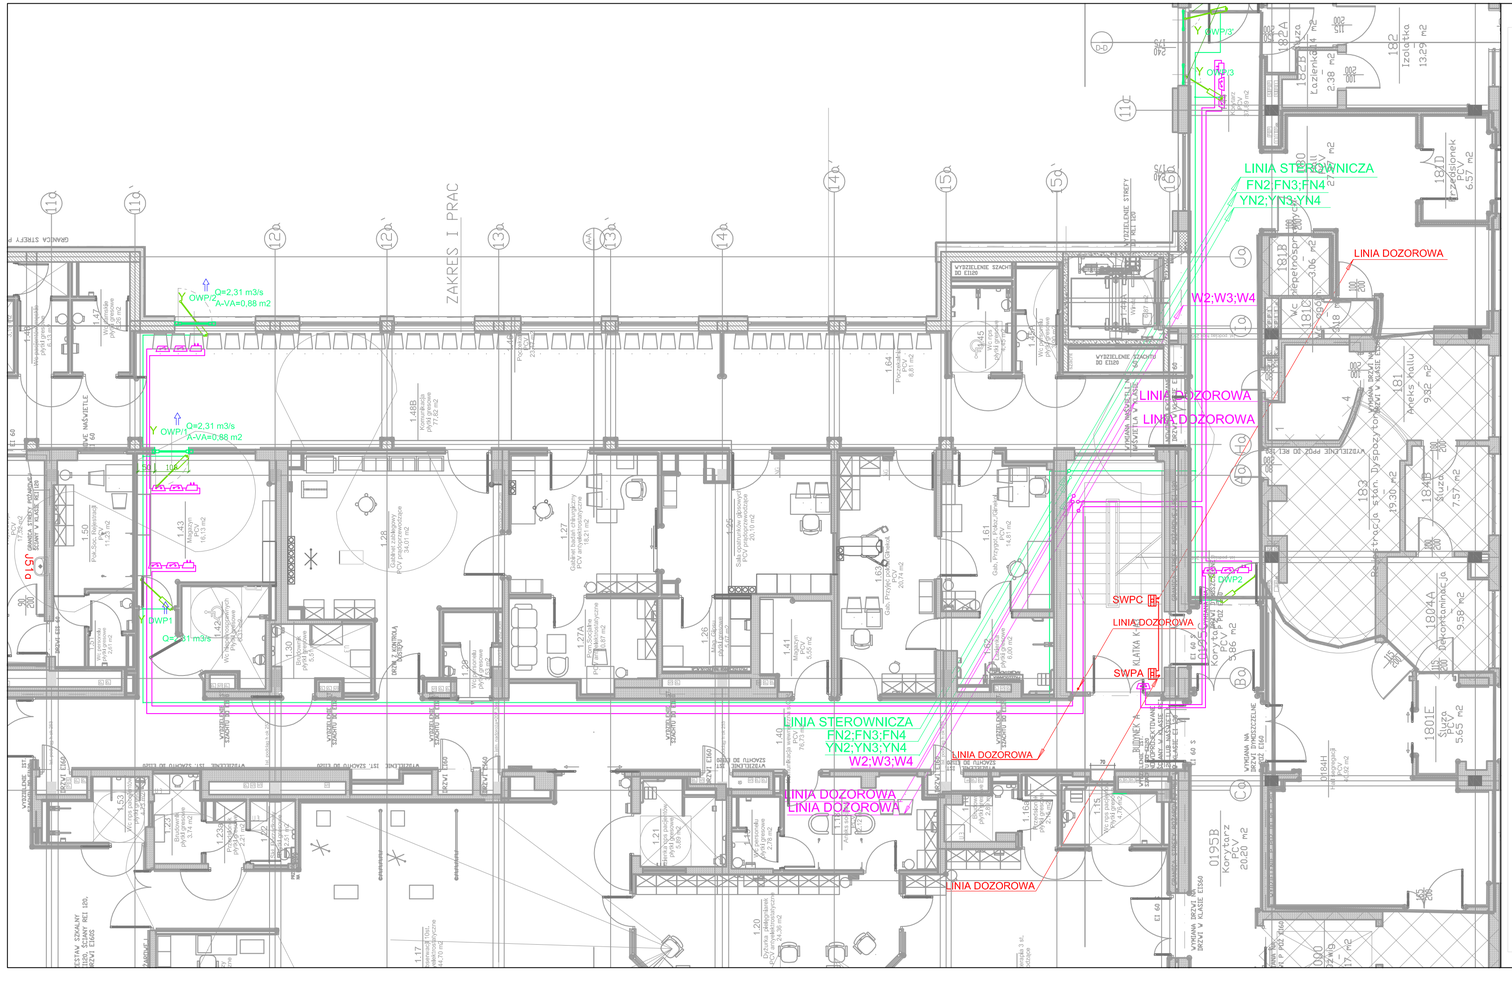


# LEGENDA

Y1/1 — Siłownik wrzecionowy 500 N

Linia zasilania

Linia dozorowa

Linia dozorowa

CSP - CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

- OPTYCZNA CZUJKA DYMU

- RĘCZNY PRZYCISK SYGNAL.

-Linie dozorowe prowadzić przewodem opisanym na schemacie

Linie zasilające prowadzić przewodem opisanym na schemacie EI90

Element sterujący przeciwpożarowym urządzeniem zabezpieczającym

Element wejścia/wyjścia

wielowejściowy element kontrolny

- KANAŁOWA CZUJKA DYMU




Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN — PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ K-A3 BUDYNKU A SZPITALA, 82-300 ELBLĄG, UL. KRÓLEWIECKA 146, NR EWID.DZIAŁKI: OBRĘB: Obręb:

INWESTOR: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146

OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RYSUNEK: | | NR RYSUNKU: | SKALA: |
| PROJEKTOWAŁ: | inż. Tadeusz AMBROZIAK | NR UPRAWNIEŃ: 72102/56/76 | DATA I PODPIS: 15-04-2016 |
| SPRAWDZIŁ: | inż. Roman KWIATEK | NR UPRAWNIEŃ: WBPP-NB-7210/6/82 | DATA I PODPIS: 15-04-2016 |

NAZWA RYSUNKU: Rzut wysokiego parteru

SKALA: 1:100

Nr: 1.3.