Uklad sieci	TN-S
Pz; Moc zainst. [kW]	4
k, współ. jedn.	1
Ps; Moc szczytowa [kW]	4
Ib; Prąd obliczen. [A]	7,30
In, wartość zabez. [A]	20
Schemat	RG, 4x18 mod.

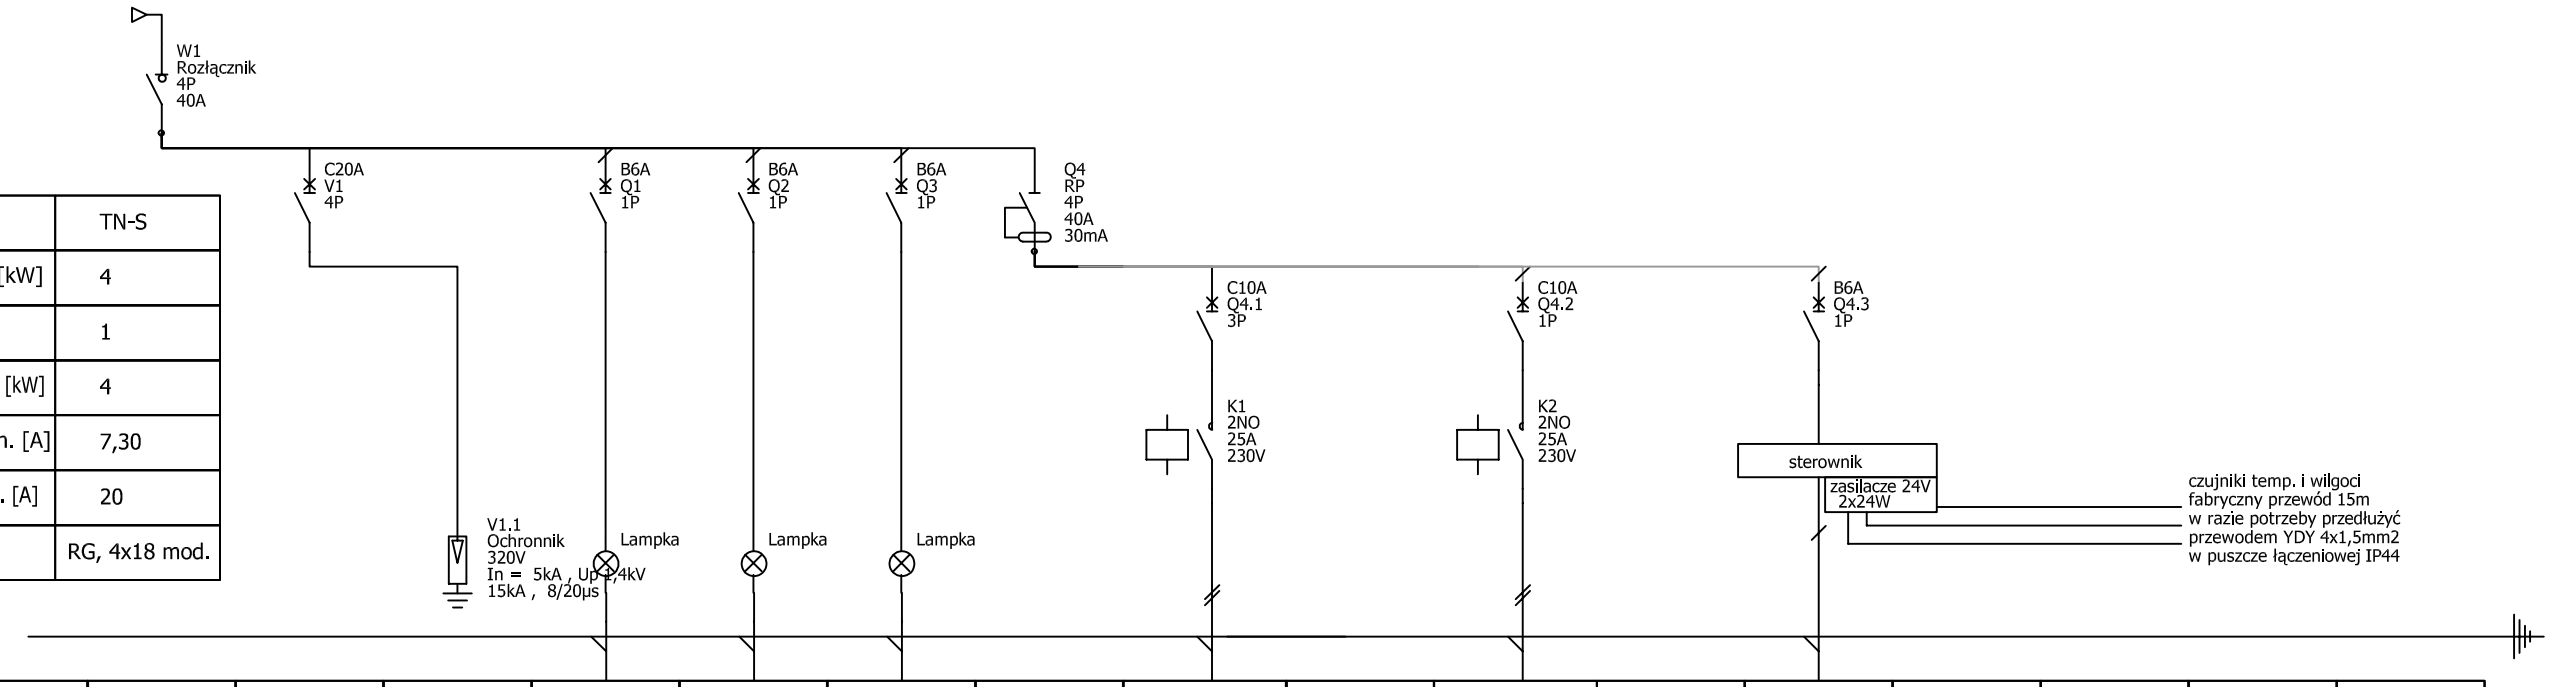

Identyfikacja urządzenia	W1	V1	V1.1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q4.1		Q4.2		Q4.3				
Oznaczenie zaciskow																
Opis		Zabezpieczenie ochronnika przepiec		Zabezpieczenie lampek kontrolnych	Zabezpieczenie lampek kontrolnych	Zabezpieczenie lampek kontrolnych		Zabezpieczenie maty grzewczej		Zabezpieczenie kabla grzejnego		Zabezpieczenie obwodow sterowniczych				
Obwód - Moc								3,625		0,125						
Typ kabla		LgY 16						YDYzo 5x2,5		YDYzo 3x2,5		YDYzo 3x1,5				

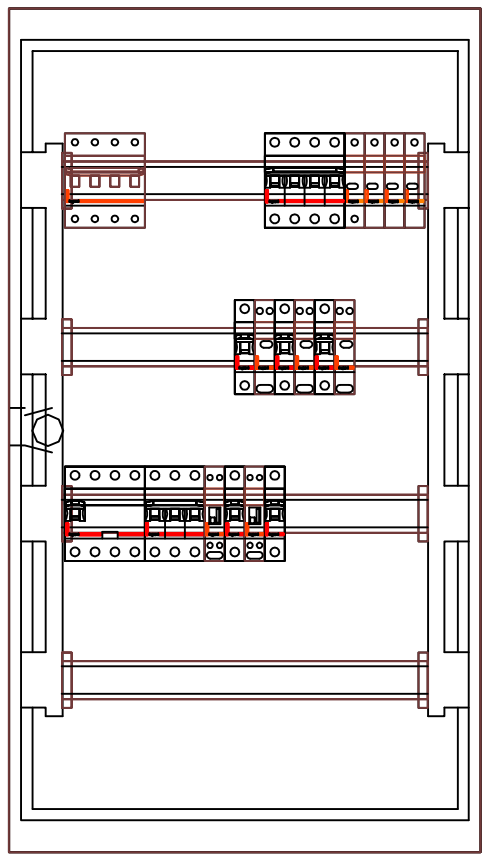

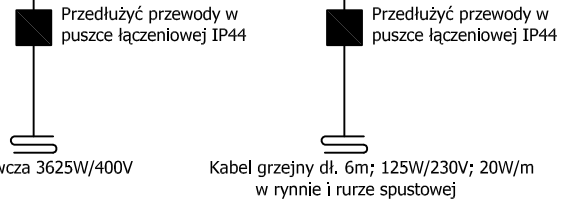

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA " AKON " 10 - 672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125			BRANŻA:	ELEK.
			SKALA:	–
OBIEKT:	PAWILON WIELOFUNKCYJNY		DATA:	03.2013
ADRES:	WSZ ELBLĄG, UL. KRÓLEWIECKA 146, DZ. NR 6/4		NR RYS.:	E-4
RYSUNEK:	SCHEMAT TABLICY OGRZEWANIA DACHU TOD		PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146			
PROJEKTANT:	mgr inż. Norbert Walkiewicz		Upr.bud.nr	WAM/0026/POOE/07
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tadeusz Runiewicz		Upr.bud.nr	16/Sz/77
OPRACOWAŁ:	inż. Radosław Czajka		Upr.bud.nr:	