

Elbląg, dn. 21 sierpnia 2017r.


Do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania nr ZP-78/2017 o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na dostawę etykiet samoprzylepnych z kodem kreskowym do informatycznego systemu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu na okres 18 miesięcy

Sekcja Informatyki i Telekomunikacji Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 2017.08.20 od Wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie 1:

Czy możliwa jest dostawa bloczków, w których pomiędzy etykietami istnieje odstęp w postaci jak na ilustracji:

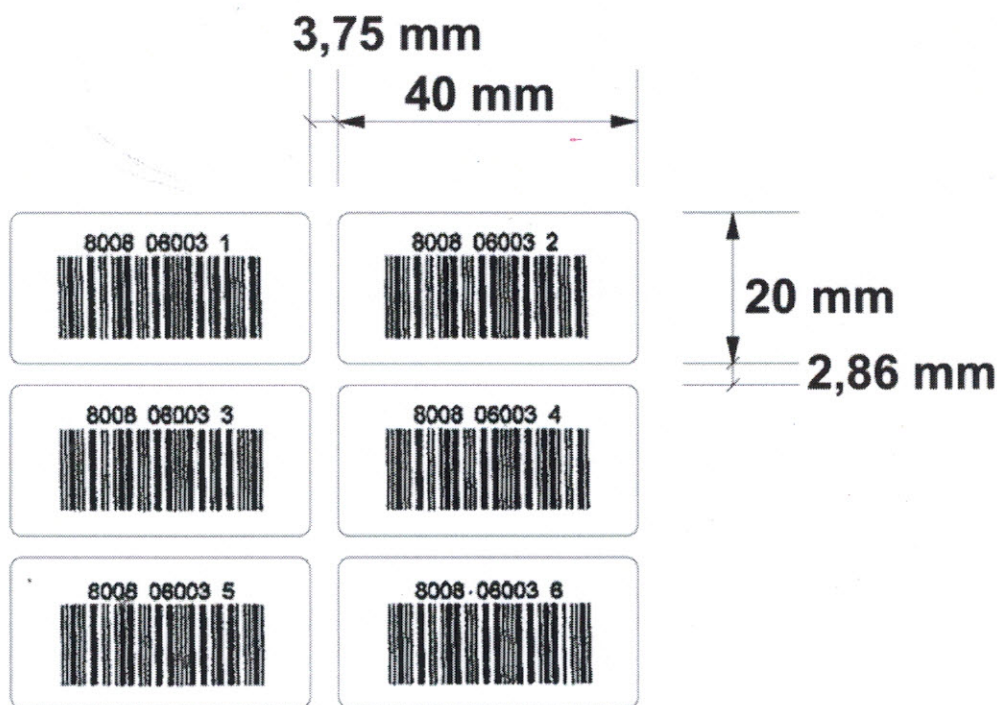

Odstęp 2,86 mm będzie na każdym typie bloczku

Natomiast numeracja podana jest przykładowo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza bloczki w których zostanie zachowany odstęp pomiędzy pojedynczymi etykietami o wskazanej wielkości. Jednocześnie zaznaczamy, że etykiety na bloczku powinny zostać przycięte, tak, aby można było je bezproblemowo oderwać i nakleć na materiale do wykonania badania.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu
KIEROWNIK
Sekcji Informatyki i Telekomunikacji
inż. Robert Kontrowicz